


支持管 側壁型・STK-400構造用炭素鋼鋼管

WALL TYPE SUPPORTING PIPE OF GALVANIZED CARBON STEEL

●材質：鉄製 鋼管 (JIS G3444-STK-400) 溶融亜鉛メッキ付
MADE OF STEEL

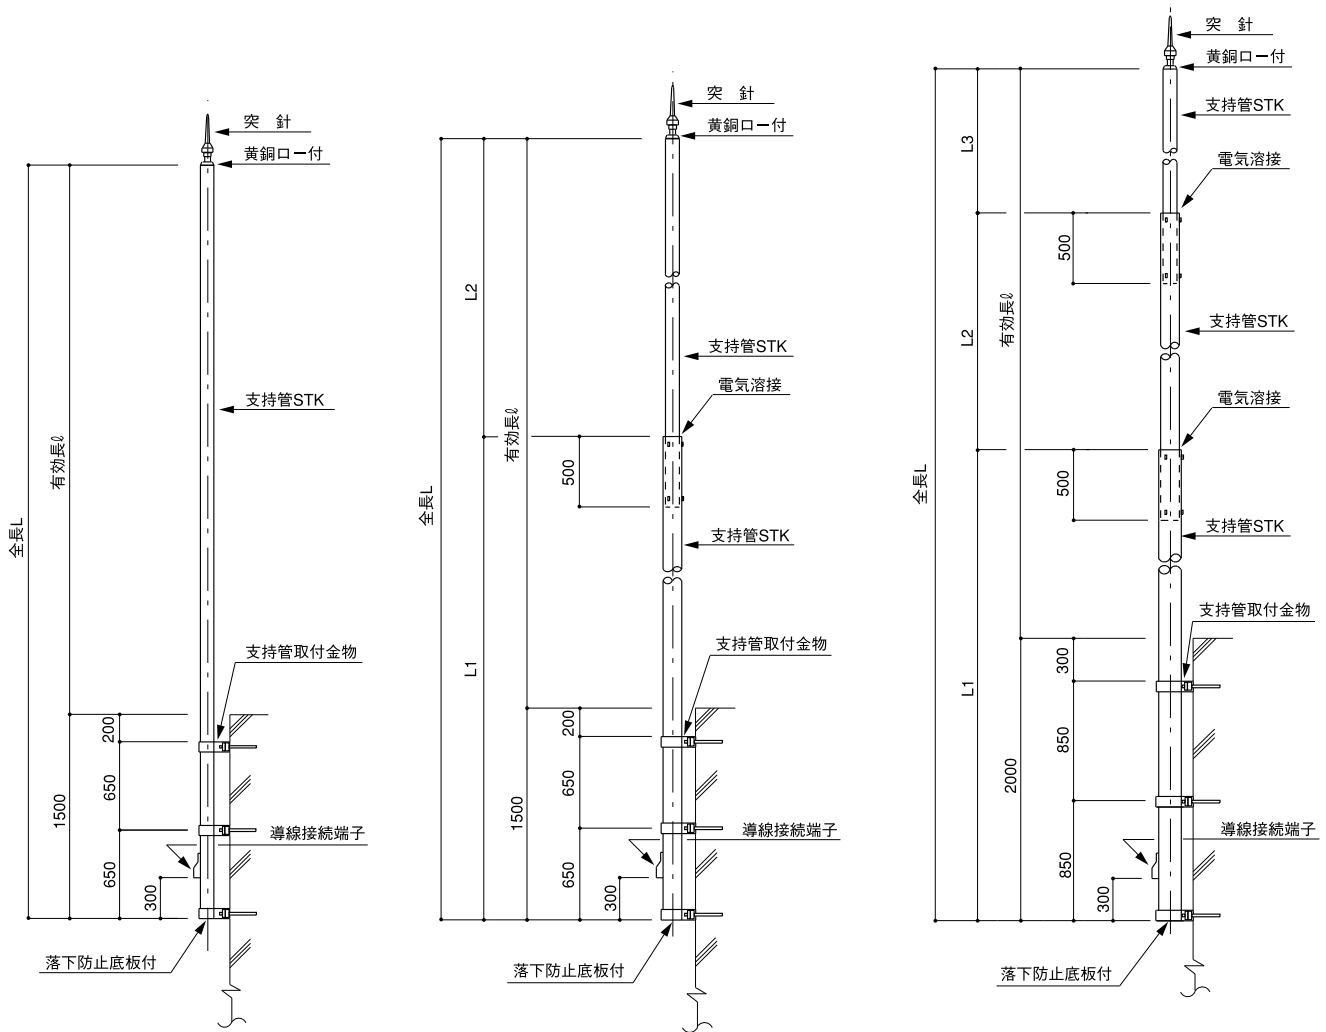

- 支持管の一覧表GLより建物高さ欄数値は建築基準法施行令第87条により次の条件で風圧計算されていますので条件以外の場合、特に房総半島南部、三浦半島、島地区の場合はお問い合わせください。
計算条件、 設置場所 地域係数34以下 地表面粗度区分 I
- ポール全長8m以上は支持長2000になります。
- 避雷導線の位置により導線接続端子の位置が変わりますのでご指示下さい。
- 表面処理：溶融亜鉛メッキ付シルバー塗装仕上げ、その他特殊指定色塗装も別途いたします。溶接部スパージング塗装。

品番	ポール全長 L	有効長 ℓ	GLより建物高さ m迄	ポール寸法・構成(肉厚)		
				L1	L2	L3
STK-4	4m	3m	500m迄	48.6φ×4m (3.2t)		
STK-5	5m	3.5m	320m	48.6φ×5m (3.2t)		
STK-6	6m	4.5m	110m	60.5φ×5.5m (3.2t)	42.7φ×0.5m (3.2t)	
STK-7	7m	5.5m	320m	76.3φ×5.5m (4.2t)	48.6φ×1.5m (3.2t)	
STK-8	8m	6.5m	160m	89.1φ×5.5m (4.2t)	60.5φ×2.5m (3.2t)	
STK-9	9m	7m	90m	101.6φ×5.5m (4.2t)	76.3φ×3.5m (4.2t)	
STK-10	10m	8m	100m	114.3φ×5.5m (4.5t)	76.3φ×4.5m (4.2t)	
STK-11	11m	9m	90m	139.8φ×5.5m (4.5t)	101.6φ×5m (4.2t)	76.3φ×0.5m (4.2t)
STK-12	12m	10m	180m	165.2φ×5.5m (5t)	114.3φ×5m (4.5t)	76.3φ×1.5m (4.2t)

●ポール先端部は突針ソケット部が黄銅口一付加工されております。下部には導線接続端子を取りつけてあります。
ご指定によるポール仕様総てに対応させていただきます。