

近接金属体ボンド接続要領図


近接パイプボンド接続要領図

JIS A 4201-1992 : 3.1.3.(13)

避雷設備から1.5m以内に近接する金属体は接地する。

JIS A 4201-1992(解説) 3.1.3.

避雷導線に1.5m以内に近接した金属体は、避雷導線又は主接地に接続して同電位とすべきである。この接地は完全に孤立した金属体だけに行い、鉄骨、鉄筋等に接続された雨樋、鉄梯子等は、それ自身で接地されていると考えてよい。

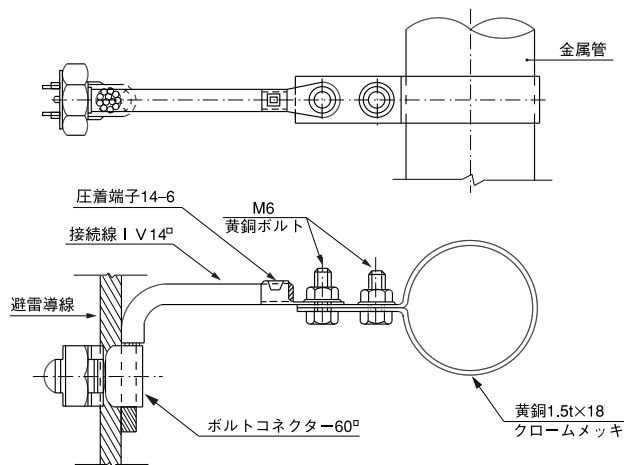

近接鉄骨ボンド接続要領図

